



07 DE AGOSTO DE 2023


A quien corresponda:

Por medio de la presente me permito informarle que el día de hoy se realiza mantenimiento correctivo, siendo este, cambio de batería a la unidad con número económico 21008644 y placa NXX-46-57. Quedando operativa y sin novedad.


REQUERIMIENTO SOLICITADO POR USUARIO CFE: cambio de batería

FECHA: 07 de agosto de 2023

Anexo evidencia fotográfica:

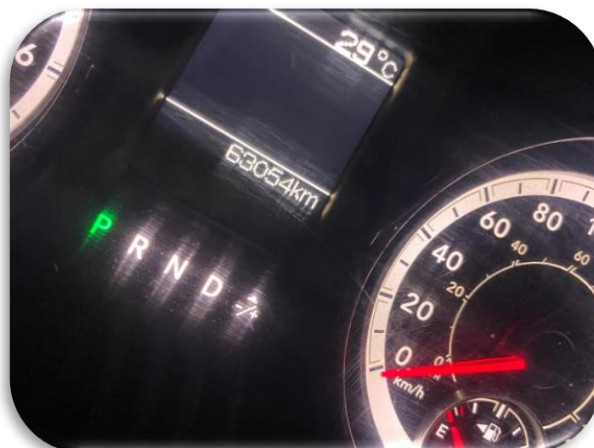



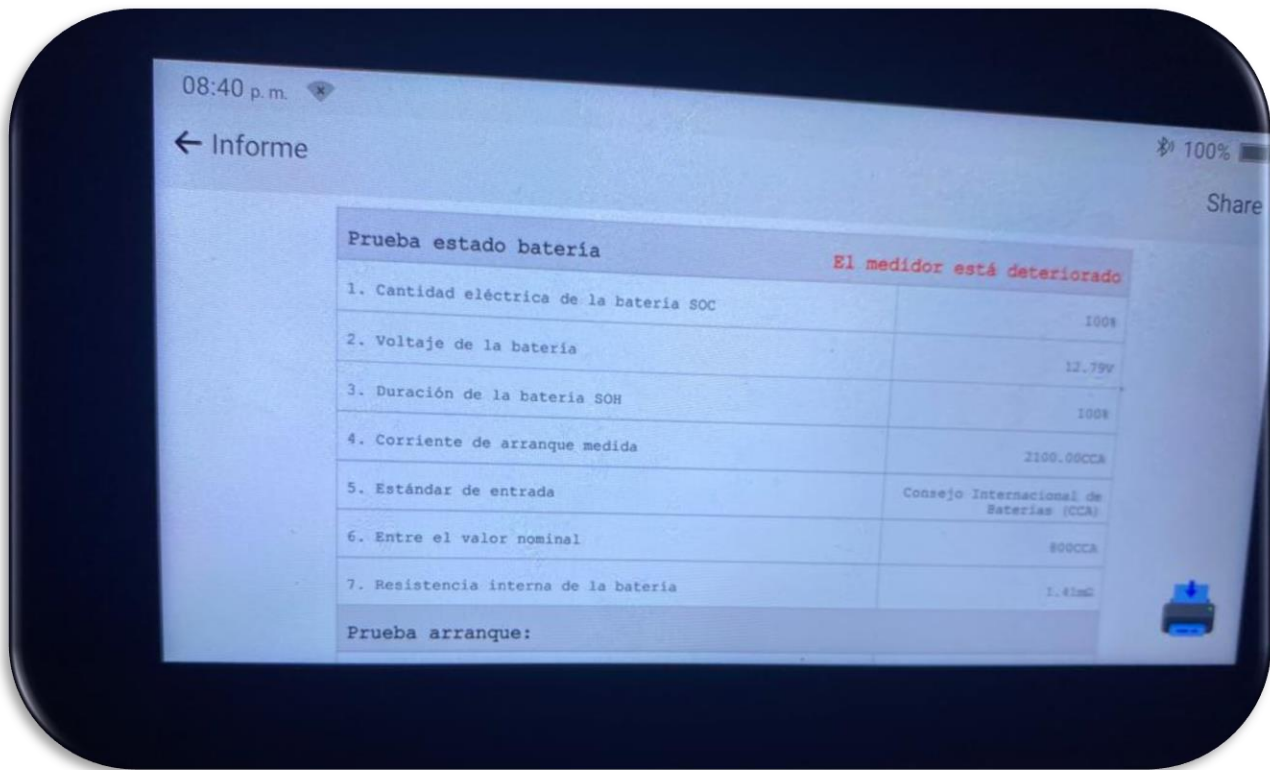

Prueba estado batería

El medidor está deteriorado

1. Cantidad eléctrica de la batería SOC	100%
2. Voltaje de la batería	12.79V
3. Duración de la batería SOH	100%
4. Corriente de arranque medida	2100.00CCA
5. Estándar de entrada	Consejo Internacional de Baterías (CCA)
6. Entre el valor nominal	800CCA
7. Resistencia interna de la batería	1.41mΩ

Prueba arranque:

